



**Tanque hipoclorador instalado**

- Reposición de válvulas de compuerta y flotadoras deterioradas.

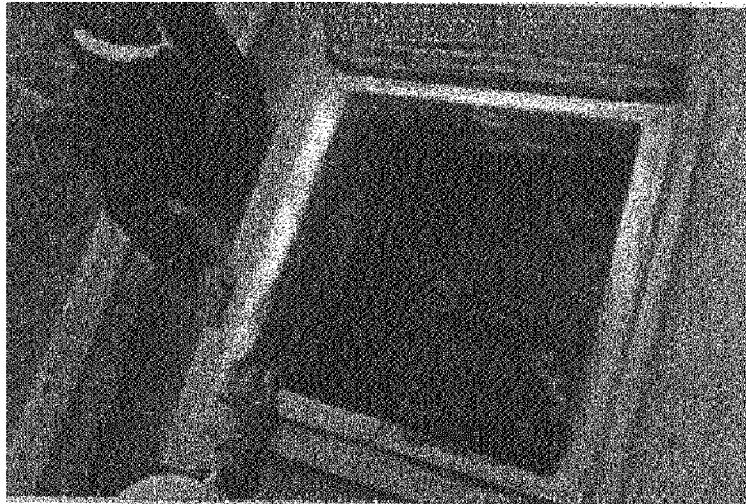

**Válvula de compuerta deteriorada**

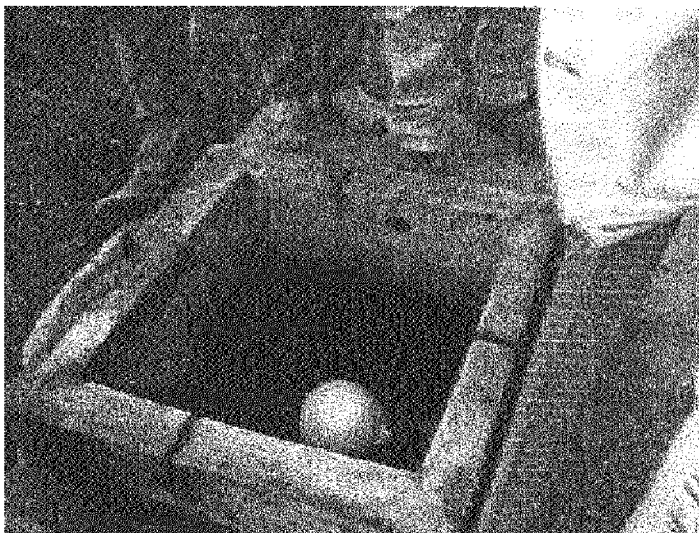

**Válvula flotadora repuesta.**

### **3.3. Capacitación**

Los miembros de la comunidad fueron capacitados en temas relacionados con saneamiento, administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, con el fin de mejorar los niveles de salubridad y calidad de vida de sus habitantes

El material utilizado en esta fase se adjunta en el Anexo 1 de este documento



**Práctica de Operación y Mantenimiento durante la capacitación**

El principal objetivo de los eventos realizados fue proveer de capacidades técnicas y administrativas a los responsables de los sistemas de agua potable, conceptualizando sus roles y relaciones de trabajo, en función de las necesidades de cada comunidad y su medio ambiente.

Los Talleres estuvieron dirigidos a:

- Manejar la problemática que presenta la administración en la comunidad, sobre todo con relación al Reglamento y Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable.
- Utilizar debidamente los documentos específicos, que les permitan ejercer un buen control y lograr la optimización de los recursos económicos, mediante el uso de un adecuado sistema contable.
- Promover un óptimo acercamiento con la comunidad, mediante el uso de estrategias y métodos en las reuniones comunitarias, para obtener acuerdos y compromisos sólidos.
- Garantizar un buen servicio en calidad y cantidad, promoviendo un programa de operación y mantenimiento técnicamente diseñado.
- Interiorizar la importancia de su misión de administradores de un servicio de salud comunitaria.